


A BIZTONSÁGI ÖVEZETRE VONATOZÓ ELVÁRÁSOK KÖZÉPFESZÜLTSGŰ HÁLÓZAT ESETÉBEN BELTERÜLETEN

Megközelítési távolságok
a készrejelentéskor

Megközelítési távolságok
a vegetációs időszakban

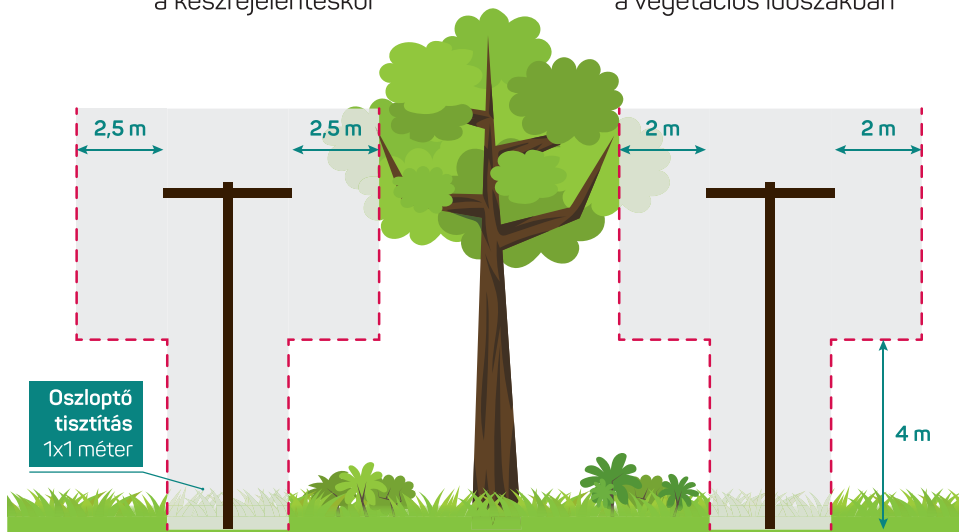

KÖZÉPFESZÜLTSGŰ HÁLÓZAT BELTERÜLETEN

Biztonsági övezet külső határa:

a vezetőtől vízszintes és függőleges irányban mért 2,5 m távolság

A vezeték alatt lévő növényzet maximum 4 m magas lehet.

A gallyak a vegetációs időszakban 2 m távolságra megközelíthetik a vezetéket.


Oszloptő tisztítás: Az oszloptőnél 1x1 m távolságig az oszlop teljes magasságában.

A gallyazás csak feszültség mentesítést követően végezhető, ha az ágak 1,5 m távolságra megközelítették a vezetéket, vagy ha a gallyazó személy és az általa használt eszközzel 2 méternél, vagy a villanszerelő szakfelügyelet esetén 1,5 méternél kisebb távolságon belül tudja a munkát elvégezni.

A BIZTONSÁGI ÖVEZETRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK KÖZÉPFESZÜLTSGŰ HÁLÓZAT ESETÉBEN KÜLTERÜLETEN

Megközelítési távolságok
a készrejelentéskor

Megközelítési távolságok
a vegetációs időszakban

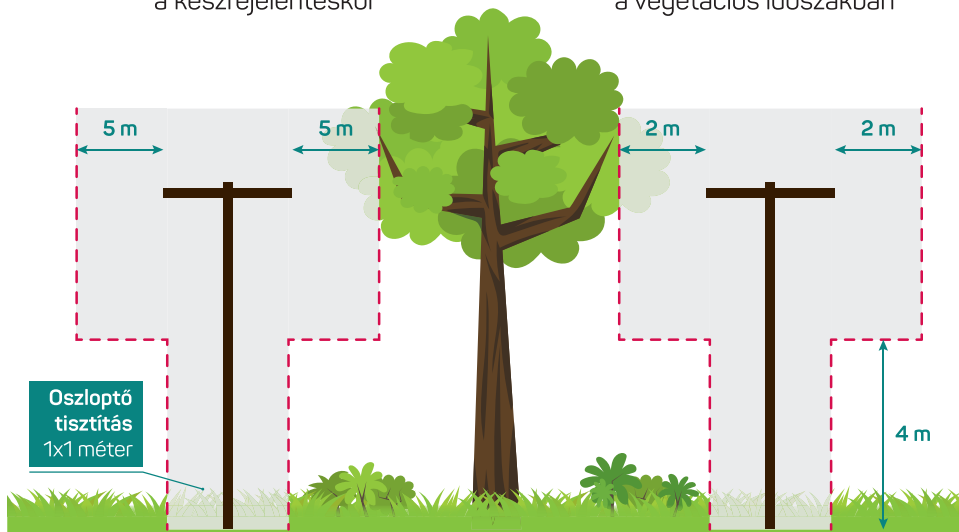

KÖZÉPFESZÜLTSGŰ HÁLÓZAT KÜLTERÜLETEN

Biztonsági övezet külső határa:

a vezetőtől vízszintes és függőleges irányban mért 5 m távolság

A vezeték alatt lévő növényzet maximum 4 m magas lehet.

A gallyak a vegetációs időszakban 2 m távolságra megközelíthetik a vezetéket.


Oszloptő tisztítás: Az oszloptőnél 1x1 m távolsáig, az oszlop teljes magasságában.

A gallyazás csak feszültségmentesítést követően végezhető, ha az ágak 1,5 m távolságra megközelítették a vezetéket, vagy ha a gallyazó személy és az általa használt eszközzel 2 méternél, vagy a villansze-relő szakfelügyelet esetén 1,5 méternél kisebb távolságon belül tudja a munkát elvégezni.

A BIZTONSÁGI ÖVEZETRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK NAGYFESZÜLTSGŰ HÁLÓZAT ESETÉN KÜL- ÉS BELTERÜLETEN

Megközelítési távolságok
a készrejelentéskor

Megközelítési távolságok
a vegetációs időszakban

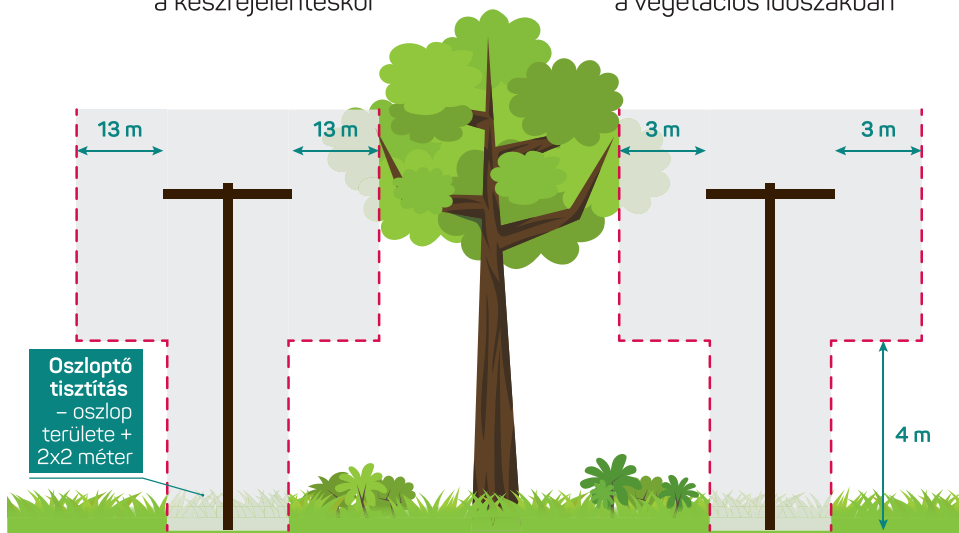

NAGYFESZÜLTSGŰ HÁLÓZAT

Biztonsági övezet külső határa:

a vezetőtől vízszintes irányban mért 13 m távolság

A vezeték alatt lévő növényzet maximum 4 m magas lehet.

A gallyak a vegetációs időszakban 3 m távolságra megközelíthetik a vezetéket.


Oszloptő tisztítás: az oszlop teljes területén és a lábaktól mindkét irányban 2 m távolságban, az oszlop teljes magasságában

A gallyazás csak feszültségmentesítést követően végezhető abban az esetben, ha az ágak 3 m távolságra megközelítették a vezetéket, vagy ha a gallyazó személy és az általa használt eszközzel 3 m távolságon belül tudja a munkát elvégezni.

A BIZTONSÁGI ÖVEZETRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK KISFESZÜLTSGŰ HÁLÓZAT ESETÉBEN KÜL- ÉS BELTERÜLETEN

Megközelítési távolságok
a készrejelentéskor

Megközelítési távolságok
a vegetációs időszakban

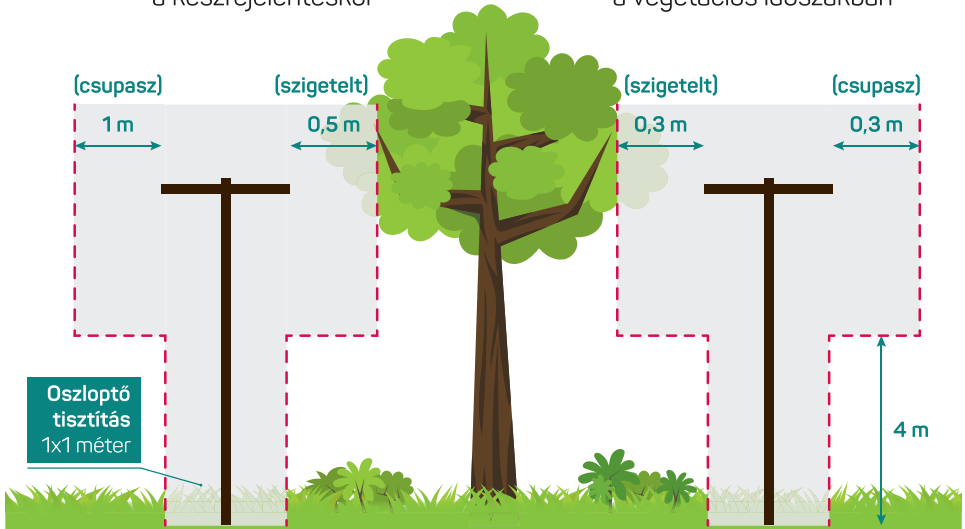

KISFESZÜLTSGŰ HÁLÓZAT

Biztonsági övezet külső határa bel- és külterületen egyaránt:

- a csupasz vezetéktől vízszintes és függőleges irányban mért 1 m távolság
- a szigetelt vezetéktől vízszintes és függőleges irányban mért 0,5 m távolság

A gallyak a vegetációs időszakban 0,3 m távolságban megközelíthetik a szigetelt vagy csupasz vezetéket.

Oszloptó tisztítás: Az oszloptónél 1x1 m-es távolságig, az oszlop teljes magasságában.

A gallyazás csak feszültségmentesítést követően végezhető abban az esetben, ha az ágak 0,3 m távolságon belül megközelítették a vezetéket, vagy a gallyazó személy és az általa használt eszközzel 0,8 m távolságon belül tudja elvégezni a munkát.